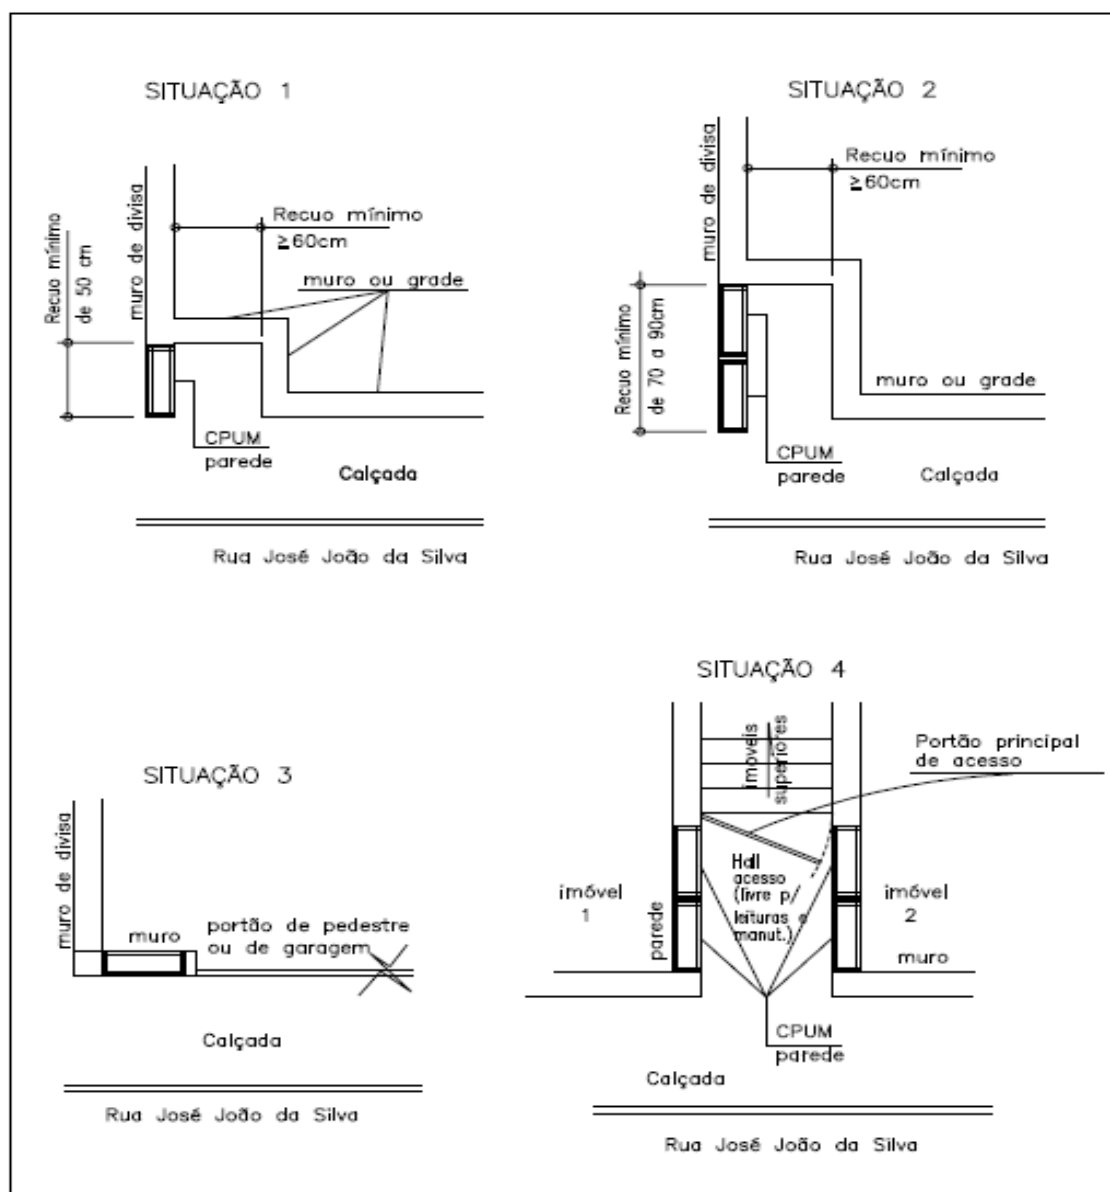
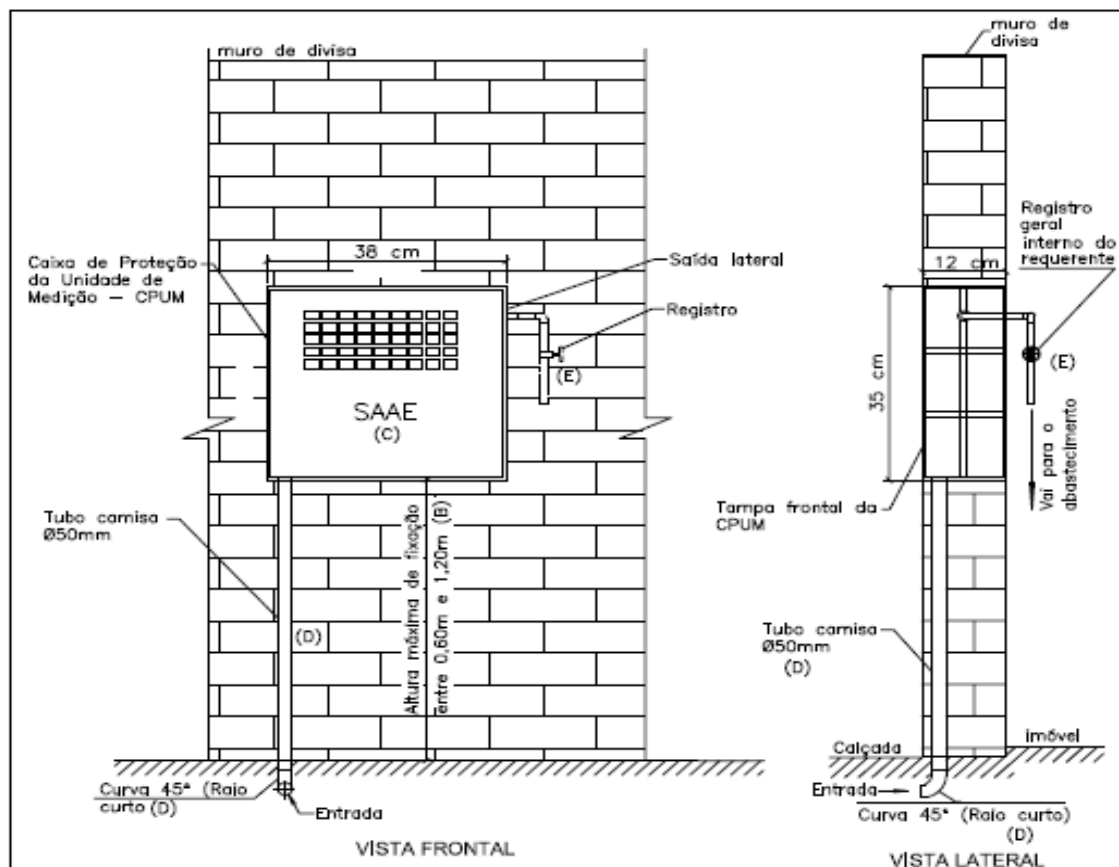


RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 585, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024
ANEXO I


SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos Anexo I		Folha 01/03
Assunto: Instruções para fixação de Caixa de Proteção da Unidade de Medição (tipo parede) – CPUM – (unitaria, duas ou mais)		Escala: Sem escala
Responsável pelo atendimento/Vistoria: _____	CDC: _____ Requerente: _____	Arquivo: Anexo_Lat_CPUM_Corrigido
Data de atendimento/Vistoria do Consumidor: _____	Assinatura: _____	Desenho Revisado: Wilson revisão: Março/2024


INSTRUÇÕES DE FIXAÇÃO:

- (A) A CPUM deverá ser fixada na direção de entrada da ligação predial de água;
- (B) A abertura da alvenaria para alojamento da CPUM deverá obedecer níveis e prumos adequados;
- (C) A CPUM deverá ser fixada com a tampa frontal e o selo adesivo não deverá ser retirado;
- (D) Instalar o tubo camisa e a curva de 45° (raio curto) em profundidade adequada.
- (E) Deverá ser instalado um registro para controle interno (pessoal) do fluxo após a CPUM.


MONTAGEM INTERNA:

- A montagem do registro interno da CPUM (do encargo do SAAE) será instalado do lado apropriado para atender o consumidor;
- Antes da montagem interna da CPUM, o consumidor deverá obrigatoriamente instalar o seu próprio registro geral e, se preferir também, uma torneira de jardim (ambos, fora da CPUM).

NOTA:

- O prazo para execução do serviço depende da aprovação da instalação.

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos		Folha
Anexo I		02/03
Assunto: Instruções para fixação de Caixa de Proteção da Unidade de Medição (tipo parede) – CPUM – (Unitária)		Escala: Sem escala
Responsável pelo atendimento/Vistoria:	CDC: _____	Arquivo:
_____	Requerente: _____	_____
Data de atendimento/Vistoria do Consumidor:	Assinatura: _____	Desenho Revisado:
_____		Wilson
		revisão:
		Março/2024

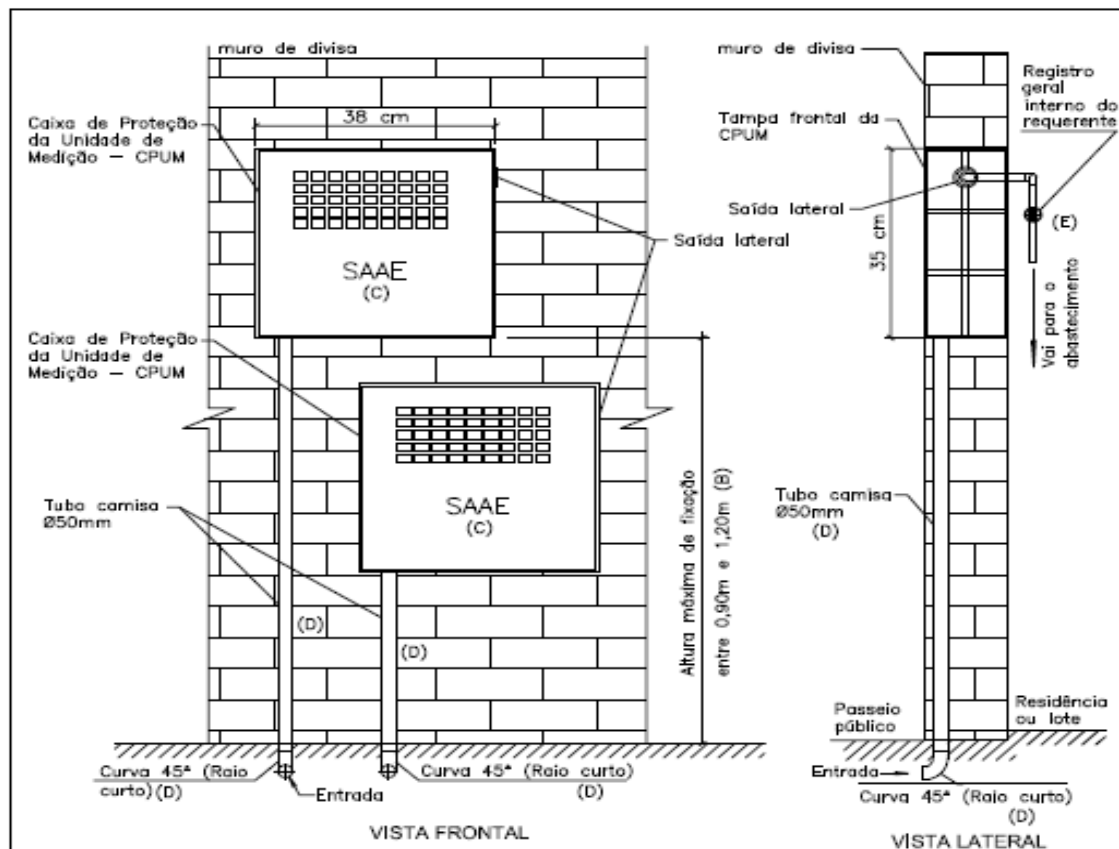
INSTRUÇÕES DE FIXAÇÃO:

- (A) A CPUM deverá ser fixada na direção de entrada da ligação predial de água;
 (B) A abertura da alvenaria para alojamento da CPUM deverá obedecer níveis e prumos adequados;
 (C) A CPUM deverá ser fixada com a tampa frontal e o selo adesivo não deverá ser retirada;
 (D) Instalar o tubo camisa e a curva de 45° (raio curto) em profundidade adequada.
 (E) Deverá ser instalado um registro para controle interno (pessoal) do fluxo após a CPUM.


MONTAGEM INTERNA:

- A montagem do registro interno da CPUM (do encargo do SAAE) será instalado do lado apropriado para atender o consumidor;
- Antes da montagem interna da CPUM, o consumidor deverá obrigatoriamente instalar o seu próprio registro geral e, se preferir também, uma torneira de jardim (ambos, fora da CPUM).

NOTA:

- O prazo para execução do serviço depende da aprovação da instalação.

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos Anexo I		Folha 03/03
Assunto: Instruções para fixação de Caixa de Proteção da Unidade de Medição (tipo parede) - CPUM - (Duas ou mais)		Escala: Sem escala
Responsável pelo atendimento/Vistoria: _____	CDC: _____ Requerente: _____	Arquivo: Nova_Lua_CPUM_Catálogo
Data de atendimento/Vistoria do Consumidor: _____	Assinatura: _____	Desenho Revisado: Wilson
		revisão: Março/2024

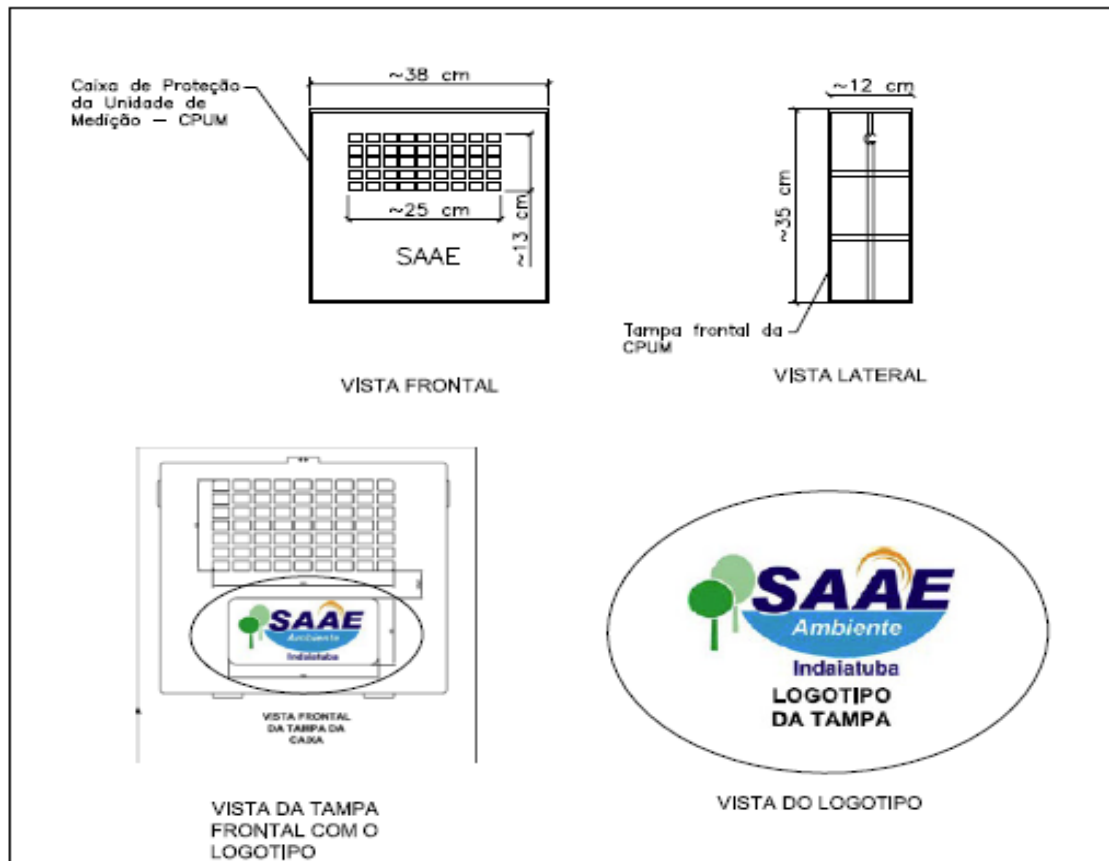

- Fabricação em polipropileno (PP), cor cinza, material com proteção contra intempéries e raios Ultravioletas (UV);
 - Reforços nervurados para garantia da estabilidade da caixa, a tração e ao impacto;
 - Compatível para utilização de hidrometros unijatos e multijatos;
 - Tampa para garantia contra tração e impactos;
- (E) Deverá ser instalado um registro para controle interno (pessoal) do fluxo após a CPUM.

<i>SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos</i> <i>Anexo 2</i>		Folha Única
Assunto: Ilustração do padrão da Caixa de Proteção da Unidade de Medição (tipo parede) – CPUM – (dimensões e logotipo)		Escala: Sem escala
Responsável técnico: Assinatura: _____	Arquivo: Renata_Luis_CRM_Sociedade	Desenho Revisado: Wilson
	revisão: Março/2024	